



СП «ТермоБрест» ООО
224014, Беларусь, г. Брест, ул. писателя Смирнова 168,
Тел./Факс: +375 (162) 53-63-90, 53-64-80
E-mail: info@termobrest.ru
www.termobrest.ru

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СЕРИИ ВН, ВФ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ отсечной двухпозиционный фланцевый

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) РТБ 05708554-01.11 РЭ

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации содержит технические характеристики и основные сведения по устройству, монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию клапанов электромагнитных взрывозащищенных.

Руководство по эксплуатации является основным эксплуатационным документом, объединяющим паспорт и инструкцию по техническому обслуживанию.

1.2 Клапан электромагнитный взрывозащищенный серии ВН, ВФ энергосберегающий отсечной двухпозиционный муфтовый, именуемый в дальнейшем клапан, предназначен для использования в системах дистанционного управления потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов в различных трубопроводных системах:

- клапан ВФ... (нормально открытый) - в качестве органа безопасности (свечи безопасности);
- клапан ВН... (нормально закрытый) - в качестве запорно-регулирующего органа.

1.3 Клапан предназначен для эксплуатации:

- в условиях умеренного и холодного климата при температуре $-60...+60$ °С (на открытом воздухе - для климатического исполнения УХЛ1; под навесом - для климатического исполнения УХЛ2);

- в условиях умеренного климата под навесом при температуре $-45...+60$ °С (для климатического исполнения У2);

- в условиях умеренного климата в нерегулярно отапливаемых помещениях при температуре $-30...+60$ °С (для климатического исполнения У3.1).

1.4 Относительная влажность воздуха - не более 95%.

1.5 Клапан изготавливается с уровнем взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва». Электрическая часть клапана имеет взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты «тс» (герметизация компаундом) по ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 и соответствует требованиям ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). Взрывобезопасность неэлектрической части клапана обеспечивается защитой конструкционной безопасностью «с» по ГОСТ 31441.5-2011 (EN 13463-5:2003) и выполнением требований ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001).

2 Устройство клапана

2.1 Клапан (см. рис. 1) состоит из следующих основных узлов и деталей:

- корпуса 1 с патрубками для подключения приборов, закрытыми заглушками 2 (кроме клапанов серии ВФ);

- электромагнитной катушки 3 с залитым компаундом отрезком кабеля;

- ручного регулятора расхода газа 4 (только для клапанов ВН...КЕ, см. рис. 7).

2.2 Детали клапана, соприкасающиеся с рабочей средой, изготовлены из коррозионностойких металлов, алюминиевых сплавов, маслостойкой резины.

2.3 В состав электромагнитного клапана входит энергосберегающая плата, которая позволяет значительно снизить потребляемую мощность клапана в процессе эксплуатации (до 50 % от первоначальной при включении клапана).

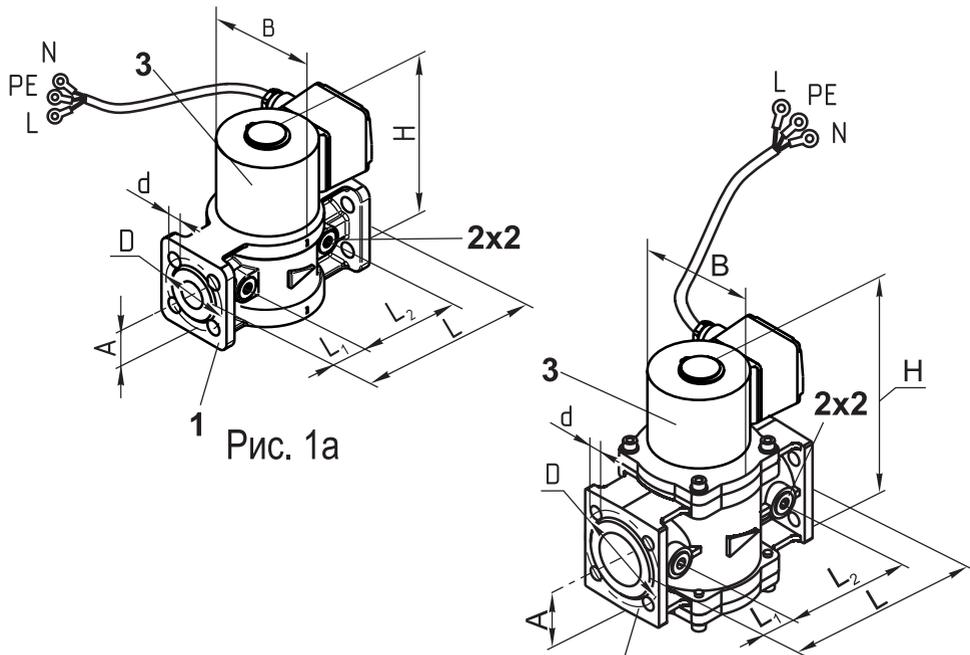


Рис. 1а

Рис. 1б

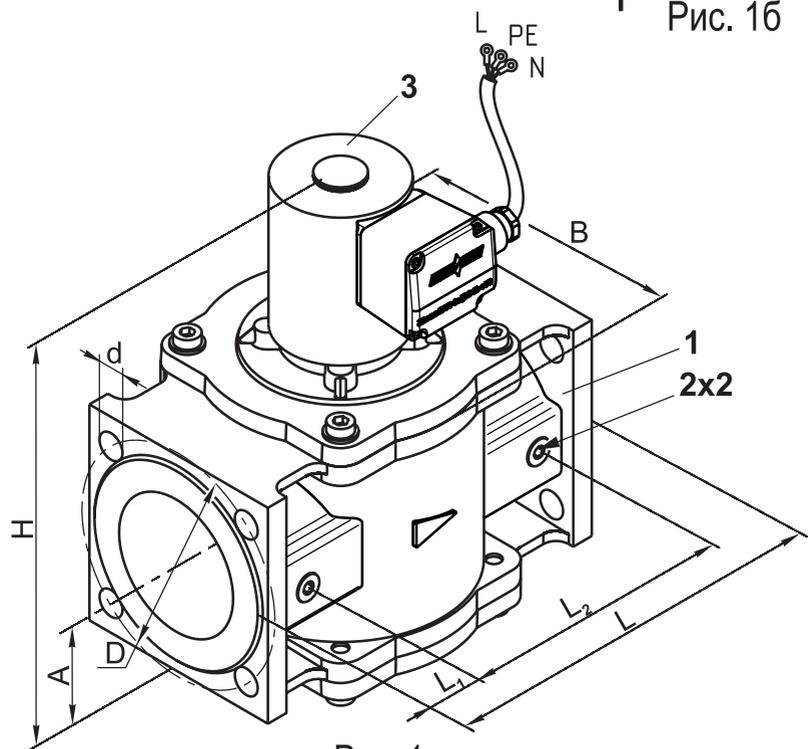


Рис. 1в

Таблица 1. Основные технические данные и характеристики, габаритные и присоединительные размеры клапанов электромагнитных фланцевых DN 15 - 100

Наименование параметра	Углеродородные газы (ГОСТ 5542), газовые фазы сжиженных газов (ГОСТ 20448), воздух, неагрессивные газы											
	ВФ ^{1/2} Н-4Е фл.	ВФ ^{1/2} Н-6Е фл.	ВФ ^{3/4} Н-4Е фл.	ВФ ^{3/4} Н-6Е фл.	ВФ1Н-4Е фл.	ВФ1Н-6Е фл.	ВН ^{1/2} Н-4Е фл.	ВН ^{1/2} Н-4КЕ фл.	ВН ^{1/2} Н-6Е фл.	ВН ^{3/4} Н-4Е фл.	ВН ^{3/4} Н-4КЕ фл.	ВН ^{3/4} Н-6Е фл.
Рабочая среда	Углеродородные газы (ГОСТ 5542), газовые фазы сжиженных газов (ГОСТ 20448), воздух, неагрессивные газы											
Диапазон присоединительного (рабочего давления), бар	0 - 4	0 - 6	0 - 4	0 - 6	0 - 4	0 - 6	0 - 4	0 - 6	0 - 4	0 - 6	0 - 4	0 - 6
Материал корпуса клапана	алюминий											
Номинальный диаметр DN	15		20		25		15		20			
Основные размеры, мм												
L - длина	145				160				147			
L ₁	—				33,5				36			
L ₂	—				80				75			
B - ширина	83				84				83			
H - высота	150				160				138	167	138	167
A	47				52				35			
D	55		65		75		55		65			
d	12											
Масса, кг, не более	3,1				3,5				3,0	3,2	3,0	3,2
Время открытия / закрытия, с, не более	1											
Частота включений, 1/час, не более	500				1000				300	1000	300	
Ресурс (количество включений)	500 000				1 000 000				500 000	1 000 000	500 000	
Номинальное напряжение питания переменного тока, В	220											
Частота переменного тока, Гц	50, 60											
Потребляемый ток в момент открытия клапана, не более, мА*	150											
Потребляемая мощность в момент открытия клапана, не более, Вт*	25											
Потребляемая мощность в режиме энергосбережения, не более, Вт	12,5											
Коэффициент сопротивления, не более **	—				2,9				6,6			
Степень защиты	IP67											
Температура рабочей среды, °С	-60...+70											
Класс герметичности	А по ГОСТ 9544-2015											
Режим работы	продолжительный											
Средний срок службы,	Не менее 9 лет											
Номер рисунка	1а											

* При рабочей температуре катушки.

** Коэффициент сопротивления указан при полностью открытом ручном регуляторе расхода (только для клапанов ВН...-...КЕ фл.)

Продолжение таблицы 1

Наименование параметра	Угледородные газы (ГОСТ 5542), газовые фазы сжиженных газов (ГОСТ 20448), воздух, неагрессивные газы											
	ВН1Н-4Е фл.	ВН1Н-4КЕ фл.	ВН1Н-6Е фл.	ВН1 ¹ / ₂ Н-1Е фл.	ВН1 ¹ / ₂ Н-1КЕ фл.	ВН1 ¹ / ₂ Н-3Е фл.	ВН1 ¹ / ₂ Н-3КЕ фл.	ВН1 ¹ / ₂ Н-6Е фл.	ВН1 ¹ / ₂ Н-1Е фл.	ВН1 ¹ / ₂ Н-1КЕ фл.	ВН1 ¹ / ₂ Н-2Е фл.	ВН1 ¹ / ₂ Н-2КЕ фл.
Рабочая среда	Угледородные газы (ГОСТ 5542), газовые фазы сжиженных газов (ГОСТ 20448), воздух, неагрессивные газы											
Диапазон присоединительного (рабочего давления), бар	0 - 4	0 - 6	0 - 1	0 - 3	0 - 6	0 - 1	0 - 2					
Материал корпуса клапана	алюминий											
Номинальный диаметр DN	25			32			40					
Основные размеры, мм												
L - длина	160			162								
L ₁	27,5			28,5								
L ₂	105											
B - ширина	95			100			108					
H - высота	193			200			210					
A	65			67			75					
D	75			90			100					
d	11			12,5								
Масса, кг, не более	4,6	4,8	4,6	4,9	5,0	4,9	5,0	5,6	5,8	5,9	6,1	
Время открытия / закрытия, с, не более	1											
Частота включений, 1/час, не более	1 000	300	1 000	300	1 000							
Ресурс (количество включений)	1 000 000	500 000	1 000 000	500 000	1 000 000							
Номинальное напряжение питания переменного тока, В	220											
Частота переменного тока, Гц	50, 60											
Потребляемый ток в момент открытия клапана, не более, мА*	150	190	150	190	150							
Потребляемая мощность в момент открытия клапана, не более, Вт*	25	35	25	35	25							
Потребляемая мощность в режиме энергосбережения, не более, Вт	12,5	17,5	12,5	17,5	12,5							
Коэффициент сопротивления, не более **	6,2			11,8			9,1					
Степень защиты	IP67											
Температура рабочей среды, °С	-60...+70											
Класс герметичности	А по ГОСТ 9544-2015											
Режим работы	продолжительный											
Средний срок службы	Не менее 9 лет											
Номер рисунка	16											

* При рабочей температуре катушки.

** Коэффициент сопротивления указан при полностью открытом ручном регуляторе расхода (только для клапанов ВН...-...КЕ фл.)

Продолжение таблицы 1

Наименование параметра	Угледородные газы (ГОСТ 5542), газовые фазы сжиженных газов (ГОСТ 20448), воздух, неагрессивные газы											
	ВН1 ¹ / ₂ Н-3Е фл.	ВН1 ¹ / ₂ Н-3КЕ фл.	ВН1 ¹ / ₂ Н-6Е фл.	ВН2Н-1Е фл.	ВН2Н-1КЕ фл.	ВН2Н-2Е фл.	ВН2Н-2КЕ фл.	ВН2Н-3Е фл.	ВН2Н-3КЕ фл.	ВН2Н-6Е фл.		
Рабочая среда	Угледородные газы (ГОСТ 5542), газовые фазы сжиженных газов (ГОСТ 20448), воздух, неагрессивные газы											
Диапазон присоединительного (рабочего давления), бар	0 - 3	0 - 6	0 - 1	0 - 2	0 - 3	0 - 6						
Материал корпуса клапана	алюминий											
Номинальный диаметр DN	40			50								
Основные размеры, мм												
L - длина	162			187								
L ₁	28,5			34,5								
L ₂	105											
B - ширина	108			118								
H - высота	210	230	212	232								
A	75			77								
D	100			110								
d	12,5			14								
Масса, кг, не более	5,9	6,1	6,3	5,9	6,1	6,2	6,4	6,2	6,4	6,6		
Время открытия / закрытия, с, не более	1											
Частота включений, 1/час, не более	1 000	300	1 000	300	1 000							
Ресурс (количество включений)	1 000 000	500 000	1 000 000	500 000	1 000 000							
Номинальное напряжение питания переменного тока, В	220											
Частота переменного тока, Гц	50, 60											
Потребляемый ток в момент открытия клапана, не более, мА*	190	200	150	190	200							
Потребляемая мощность в момент открытия клапана, не более, Вт*	35	40	25	35	40							
Потребляемая мощность в режиме энергосбережения, не более, Вт	17,5	20	12,5	17,5	20							
Коэффициент сопротивления, не более **	9,1			11,6								
Степень защиты	IP67											
Температура рабочей среды, °С	-60...+70											
Класс герметичности	А по ГОСТ 9544											
Режим работы	продолжительный											
Средний срок службы	Не менее 9 лет											
Номер рисунка	16											

* При рабочей температуре катушки.

** Коэффициент сопротивления указан при полностью открытом ручном регуляторе расхода (только для клапанов ВН...-...КЕ фл.)

Продолжение таблицы 1

Наименование параметра	Углеводородные газы (ГОСТ 5542), газовые фазы сжиженных газов (ГОСТ 20448), воздух, неагрессивные газы																							
	ВН2 ¹ / ₂ Н-0,5Е	ВН2 ¹ / ₂ Н-0,5КЕ	ВН2 ¹ / ₂ Н-1Е	ВН2 ¹ / ₂ Н-1КЕ	ВН2 ¹ / ₂ Н-3Е	ВН2 ¹ / ₂ Н-3КЕ	ВН2 ¹ / ₂ Н-6Е	ВН3Н-0,5Е	ВН3Н-0,5КЕ	ВН3Н-1Е	ВН3Н-1КЕ	ВН3Н-3Е	ВН3Н-3КЕ	ВН3Н-6Е	ВН4Н-0,5Е	ВН4Н-0,5КЕ	ВН4Н-1Е	ВН4Н-1КЕ	ВН4Н-3Е	ВН4Н-3КЕ	ВН4Н-6Е			
Рабочая среда	Углеводородные газы (ГОСТ 5542), газовые фазы сжиженных газов (ГОСТ 20448), воздух, неагрессивные газы																							
Диапазон присоединительного (рабочего давления), бар	0 - 0,5		0 - 1		0 - 3		0 - 6		0 - 0,5		0 - 1		0 - 3		0 - 6		0 - 0,5		0 - 1		0 - 3		0 - 6	
Материал корпуса клапана	алюминий																							
Номинальный диаметр DN	65						80						100											
Основные размеры, мм																								
L - длина	235						258						278											
L ₁	42,5						39						41,5											
L ₂	150						180						195											
B - ширина	144						168						183											
H - высота	268	283	291	298	306	298	296	311	316	321	319	332	337	342	347	345								
A	86		94	86	94	86	94		99	94	99	94	107		112	107	112	107						
D	130						150						170											
d	14						18						18											
Масса, кг, не более	8,5	8,8	9,0	9,3	9,6	11,3	10,1	10,4	10,5	10,8	12,8	13,1	13,8	12,1	12,4	12,7	14,7	15,0	15,8					
Время открытия / закрытия, с, не более	1																							
Частота включений, 1/час, не более	300						150		300				150		300				150					
Ресурс (количество включений)	500 000																							
Номинальное напряжение питания переменного тока, В	220																							
Частота переменного тока, Гц	50, 60																							
Потребляемый ток в момент открытия клапана, не более, мА*	200	230		300		230		300		410		230		300		410								
Потребляемая мощность в момент открытия клапана, не более, Вт*	40	55		65		55		65		90		55		65		90								
Потребляемая мощность в режиме энергосбережения, не более, Вт	20	27,5		32,5		27,5		32,5		45		27,5		32,5		45								
Коэффициент сопротивления, не более **	9,4						9,3						10,9											
Степень защиты	IP67																							
Температура рабочей среды, °С	-60...+70																							
Класс герметичности	А по ГОСТ 9544-2015																							
Режим работы	продолжительный																							
Средний срок службы	Не менее 9 лет																							
Номер рисунка	1в																							

* При рабочей температуре катушки.

** Коэффициент сопротивления указан при полностью открытом ручном регуляторе расхода (только для клапанов ВН...-...КЕ фл.)

2.4 Конструкция клапана обеспечивает их взрывобезопасность, что достигается выполнением следующих требований:

- вводы электромагнитной катушки, выпрямителя, контактных соединений, управляющей платы залиты компаундом, соответствующим условиям применения клапана;

- электрооборудование клапана, залитого компаундом, помещено в коробку, которая защищает его от повреждений, обеспечивая высокую механическую прочность по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011);

- технология изготовления и заливки компаунда, его электрические и механические свойства по ГОСТ Р МЭК 60079-18-2002, обеспечивают отсутствие трещин, воздушных пузырей и отслоений, высота заливочной массы над токоведущими частями не менее 3 мм;

- температура нагрева наружной поверхности клапана (не более 135 °С), внутренних токоведущих частей клапана (на 20 °С ниже рабочих температур заливочного компаунда) в предельных режимах работы ограничивается конструкцией и функционированием клапана;

- конструкция и применяемые материалы исключают возможность накопления и разряда статического электричества за счет подключения к контуру заземления;

- обеспечиваются минимальные расстояния в компаунде между изолированными токоведущими частями в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-18-2002;

- обеспечивается предохранение от ослабления резьбовых конструкционных и крепежных деталей, обеспечивающих взрывозащиту, а также зажимов токоведущих и заземляющих проводников за счет упругости конструкционных элементов и пружинных шайб;

- в конструкции клапана применяются материалы, физические и химические свойства которых не подвергаются изменениям, и которые при возможных неисправностях обеспечивают безопасность в отношении образования в результате фрикционного трения и соударения деталей искр, приводящих к воспламенению взрывоопасной смеси газа.

2.4.2 На корпусе электромагнитной катушки клапана имеется маркировка его взрывозащиты 2Ex mc II T4 Gc X / II Gb с T4.

3 Основные технические данные и характеристики, габаритные и присоединительные размеры клапанов приведены в таблице 1.

4 Порядок монтажа и эксплуатации

4.1 Требования безопасности при монтаже и эксплуатации - ГОСТ 12.2.063.

4.1.1 Максимальное давление при котором обеспечивается герметичность клапана и отсутствуют остаточные деформации деталей корпуса - 2,0 МПа.

4.2 Механический монтаж.

4.2.1 Изучите требования настоящего руководства по эксплуатации. Произведите наружный осмотр клапана и убедитесь в отсутствии внешних повреждений.

4.2.2 Перед монтажом очистите подводящий трубопровод от загрязнений и механических частиц (окалина, стружка, куски электродов и прочее).

4.2.3 Для повышения надежности работы клапана рекомендуется устанавливать перед ним газовый фильтр на трубопроводе. Степень фильтрации - не менее 50 мкм. При отсутствии фильтра в случае нештатной работы или выхода клапана из строя по причине попадания механических частиц, СП "ТермоБрест" ООО претензии по гарантийным обязательствам по дефектам, возникшим вследствие указанных причин, не принимает.

4.2.4 Запрещается производить монтаж, используя электромагнитную катушку клапана в качестве рычага. Не допускается нагрузка на корпус клапана от веса трубопровода, а также приложенные крутящего и изгибающего моментов, передающихся от трубопровода.

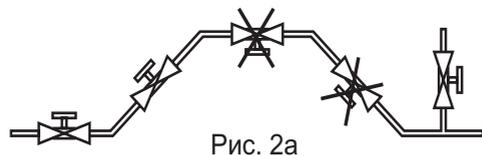


Рис. 2а

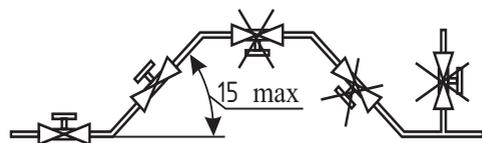


Рис. 2б

4.2.5 Произведите монтаж клапана на трубопровод в соответствии с рекомендацией по расположению клапана на трубопроводе (рис. 2а - для клапанов ВФ^{1/2}..., ВФ^{3/4}..., ВФ¹..., ВН^{1/2}..., ВН^{3/4}..., ВН¹..., ВН^{1 1/4}..., ВН^{1 1/2}..., ВН²...). Для клапанов ВН^{2 1/2}..., ВН³..., ВН⁴... отклонение катушки от вертикального положения допускается не более 15° (рис. 2б).

4.2.6 Направление потока в трубопроводе должно совпадать со знаком «▷» на корпусе клапана.

4.2.7 Для подключения датчиков-реле давления или других устройств или приборов в корпус клапана предусмотрены отверстия с резьбой G1/4.

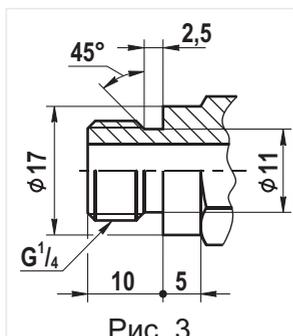


Рис. 3


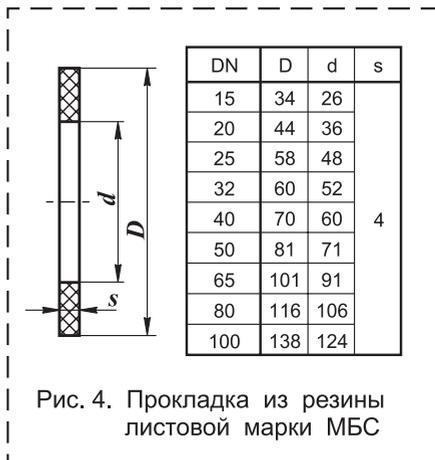


Рис. 4. Прокладка из резины листовой марки МБС

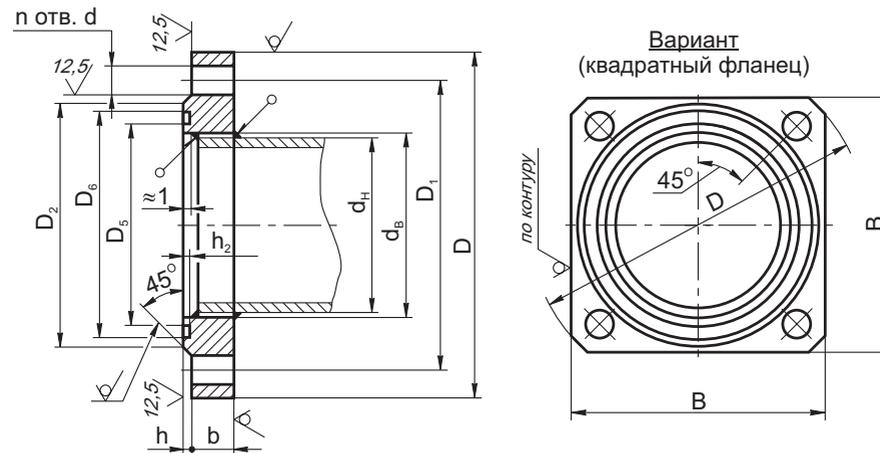

DN	D	D ₁	D ₂	D ₅	D ₆	h ₂	d	n	d _н	d _в	h	b	B	Номинальный диаметр болтов или шпилек
15	80	55	40	22	34	3	11	4	18	19	2	10	65	M10
20	90	65	50	32	44				25	26		12	70	
25	100	75	60	45	58		32		33	13	75	95	M12 (M10)	
32	120	90	70	48	60		42		43		100			
40	130	100	80	54	70		(12,5)	45	46	110	125	M12		
50	140	110	90	65	81		14	57	59					
65	160	130	110	85	101		18	76	78	140	155	M16		
80	185	150	128	100	116			89	91					
100	205	170	148	116	138			108	110					
										114	116			

Рис. 5. Фланцы по ГОСТ 33259-2015 (исполнение уплотнительных поверхностей - D)

Рекомендуемая форма конца присоединяемого штуцера, предназначенного для подсоединения датчика-реле давления и вкручиваемого в корпус клапана, приведена на рисунке 3. Применяемое для уплотнения соединения - кольцо резиновое 014-017-19 ГОСТ 9833 (d_{ВНУТР} = 13,6 мм; s = 1,9 мм). Для уплотнения резьбы в месте подключения приборов используйте ленту ФУМ или аналогичный уплотняющий материал.

4.2.8 Монтаж фланцевых соединений выполнить с применением прокладок из резины МБС средней твердости (рис. 4). Ответные фланцы - стальные приварные по ГОСТ 33259-2015 (рис. 5).

4.3 Электрический монтаж

4.3.1 Производить электрический монтаж и демонтаж разрешается только в обесточенном состоянии.

4.3.2 Подсоединение катушки к сети и ее заземление должно осуществляться в соединительных коробках, исполнение которых соответствует классу взрывоопасной зоны согласно гл. 7.3 «Правил устройства электроустановок».

4.3.3 Прокладка выводного кабеля клапана должна производиться согласно «Инструкции по

монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон» ВСН 332-75.

4.3.4 Перед монтажом клапана необходимо обратить внимание на целостность корпуса электромагнитной катушки клапана и его кабеля. Кабель должен быть защищен от механических повреждений.

4.3.5 Электромагнитную катушку можно поворачивать вокруг своей оси или отсоединять от клапана, предварительно сняв стопорное кольцо, что не влияет на герметичность клапана.

4.3.6 Электрическая схема подключения клапана приведена на рис. 6. Обозначение контактов на схеме соответствует их маркировке на концах проводов.

4.4 Эксплуатация клапана

4.4.1 Эксплуатация клапана должна производиться в соответствии с настоящим руководством (с учетом таблички данных, имеющейся на клапане).

4.4.2 Эксплуатация клапана разрешается только с чистыми рабочими средами, не содержащими механических примесей.

4.4.3 При подаче напряжения на клапан серии ВН происходит открытие клапана. Через 10 с после открытия клапана потребляемая мощность уменьшается до 50 % от первоначальной и клапан переходит в режим энергосбережения.

4.4.4 При необходимости регулирования количества пропускаемого газа, используйте винт в нижней крышке (только для клапанов ВН...КЕ фл.). Поворачивая винт в сторону знака « - » можно уменьшить количество пропускаемого через клапан газа (рис. 7).

4.4.5 При продолжительном функционировании клапана обмотка электромагнитной катушки может нагреваться до 60 °С при температуре окружающей среды 20 °С, что не означает не-

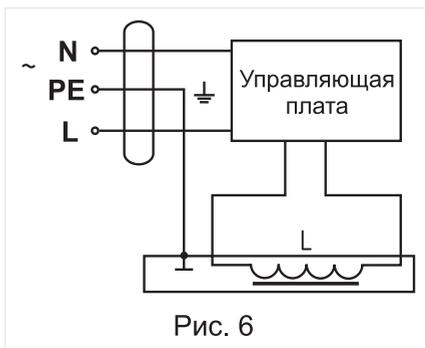


Рис. 6

Вид снизу

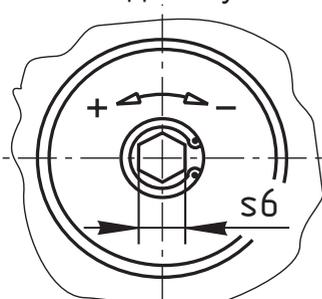


Рис. 7

исправности клапана.

4.4.6 Периодически, раз в квартал, проверяйте затяжку питающих проводов в контактах клеммной коробки и очищайте электромагнитную катушку от загрязнений и пыли для лучшей теплоотдачи.

4.5 Техническое обслуживание и контрольные испытания.

4.5.1 Техническое обслуживание клапана должно производиться в сроки, предусмотренные графиком, составленным предприятием, эксплуатирующим и обслуживающим объект, на который устанавливается клапан.

4.5.2 Виды работ при проведении технического обслуживания приведены в таблице 2. В про-

Таблица 2

Виды работ	Периодичность
Проверка затяжки резьбовых и фланцевых соединений	Один раз в 3 месяца
Проверка срабатывания клапана	Один раз в год
Замена уплотнительных колец	После проведения разборки

цессе технического обслуживания и проведении контрольных испытаний необходимо производить контроль за работой клапана по показаниям манометров.

4.5.3 К обслуживанию клапана допускаются специально обученные лица не моложе 18 лет, ознакомленные с настоящим руководством по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

4.5.4 В процессе работы должны соблюдаться правила безопасности, разработанные эксплуатирующей организацией.

4.5.5 Запрещается проведение работ, если клапан находится под давлением.

4.6 Критерии отказов:

- пропуск среды через затвор больше допустимого при обесточенной электромагнитной катушке (класс герметичности в закрытом состоянии - А по ГОСТ 9544-2015) - для клапанов серии ВН;

- непроход среды через затвор при подаче напряжения на электромагнитную катушку (для клапанов серии ВН);

- пропуск среды через затвор больше допустимого при подаче напряжения на электромагнитную катушку (класс герметичности в закрытом состоянии - А по ГОСТ 9544-2015) - для клапанов серии ВФ;

- непроход среды через затвор при обесточенной электромагнитной катушке (для клапанов серии ВФ);

- утечка среды через прокладочные соединения.

Критерии предельных состояний:

- нарушение целостности корпусных деталей;

- предельный износ уплотнительных поверхностей в затворе;

- поломка пружины.

5 Комплектность

5.1 Клапан поставляется в собранном виде. К клапану прилагаются руководство по эксплуатации и товаросопроводительная документация.

6 Утилизация

6.1 После окончания срока службы клапан необходимо демонтировать с трубопровода, соблюдая меры безопасности при работе с трубопроводами. В связи с тем, что в конструкции клапана не содержатся опасные вещества или материалы, детали клапана должны быть рассортированы по видам материалов и отправлены в пункты утилизации металлических конструкций.

7 Гарантийные обязательства

7.1 СП «ТермоБрест» ООО гарантирует исправность и работу клапана в течение 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки (получения заказчиком) со склада, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Клапан или элемент клапана, вышедший из строя в течение гарантийного срока, следует направить в СП «ТермоБрест» ООО для ремонта или замены.

7.3 Запрещается разбирать и ремонтировать клапан в период гарантийного срока. Это влечет за собой снятие с гарантии.

7.4 Возможные неисправности клапана и методы их устранения приведены в таблице 3.

7.5 Клапаны выпускаются по ТУ РБ 05708554.021-96.

8 Клапаны не содержат драгоценных металлов.

Таблица 3. Возможные неисправности и методы их устранения

Внешнее проявление неисправности	Возможная причина неисправности	Устранение
Клапан не открывается	1. Отсутствие напряжения питания	1. Проверить правильность и надежность подключения кабеля в клеммной коробке.
	2. Пониженное напряжение питания в сети выходит за допустимые пределы	2. Проверить значение напряжения в сети
	3. Давление на входе клапана больше того, на которое рассчитан клапан.	3. Проверить величину давления на входе в клапан. Давление должно находиться в интервале давлений, на который рассчитан клапан.

Продолжение таблицы 3

Внешнее проявление неисправности	Возможная причина неисправности	Устранение
Пропуск среды в закрытом состоянии	Негерметичность в паре седло - запирающий элемент вследствие попадания инородного предмета или наличия забоин на кромке седла.	Для гарантийного клапана - продуть клапан для устранения возможного загрязнения поверхности седла в месте контакта с уплотнением поршня. Если клапан негарантийный, то его следует разобрать, очистить, проверить наличие забоин на седле и состояние резинового уплотнения. При неудовлетворительном состоянии резинового уплотнения - его заменить, забоины на седле удалить путем зачистки и полировки.
Неполное открытие или закрытие клапана	Заклинивание якоря в трубке вследствие попадания мусора или других инородных предметов	Если клапан гарантийный - направить его в адрес изготовителя для устранения причин, вызвавших заклинивание. Если клапан негарантийный, то клапан следует разобрать, прочистить и удалить мусор.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

клапан электромагнитный _____
марка

исполнение энергосберегающий

климатическое исполнение _____ напряжение питания 220 В, 50 Гц

число, месяц, год выпуска

заводской № клапана _____ заводской № катушки _____

Клапан электромагнитный соответствует
 ТУ РБ 05708554.021-96, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011,
 ТР ТС 020/2011, ТР ТС 032/2013

_____ дата отгрузки со склада СП «ТермоБрест» ООО

М.П.

Контролер _____